Перв. примен. СМ 001.00.00

Справ. №

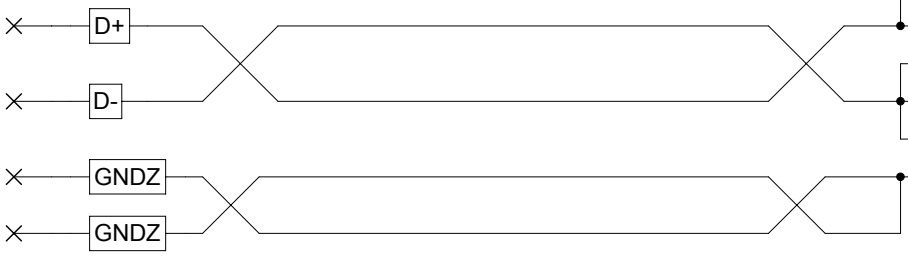

XP	"ДС"
→	Цепь
4	D+
5	D+
9	D+
1	D-
2	D-
6	D-
7	GNDZ

Примечание:

1. Для изготовления кабеля использовать кабель типа "витая пара" CAT 5E, либо иной аналогичный как экранированный так и не экранированный, длиной не менее 5м с 2 парами витых проводников

2. XP - вилка типа DB-9M для пайки на кабель.

3. Свободные концы кабеля залудить. В случае использования преобразователя RS232-RS485 или USB-RS485 с разъемом RS485, не предназначенном для использования свободных концов выполнить монтаж ответной части в соответствии со схемой преобразователя.

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подп.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

СМ 001.00.00 Э3

Кабель интерфейсный КИ-1
Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

"АД Электро"